

⑭ 凝集混和そう

第2沈澱そうの上澄液に薬品を加え混合させる設備です。

⑮ 最終沈澱そう

従来の放流水にさらに薬品を加えて沈澱させ、清澄な放流水とします。

⑯ 塩素滅菌室

放流水に対し塩素を注入して殺菌し放流します。


⑰ 水質試験室

きれいな水にするためにいつも水質試験を行ない監視しています。


⑱ 焼却炉

前処理設備からの脱水夾雑物、余剰汚泥、凝集沈澱汚泥の脱水ケーキを焼却しています。
又強い臭気を送り込んで焼却脱臭しています。

⑭

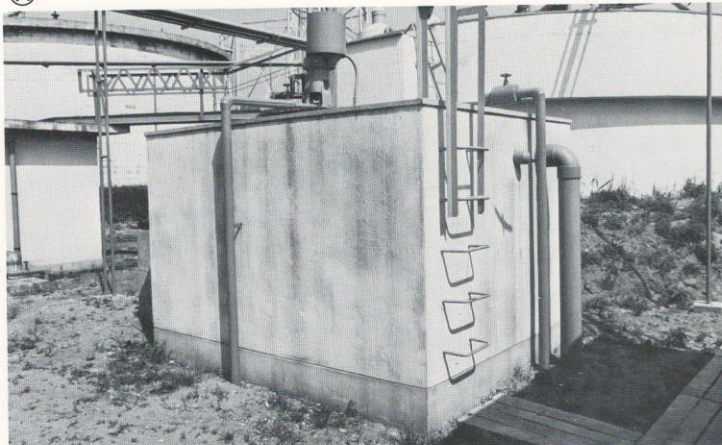

⑮

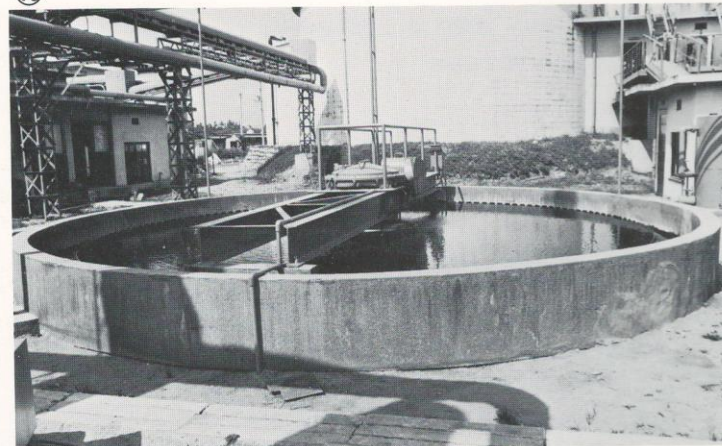

⑯



⑰



⑱

